



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Mal Alımı (2024 / M-18)

Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda “Amonyak Soğutma Grubu Termostatik Vana iç Aksamı Olan (ORV) ve Yağ Basınç Kontrol Switch Alımı” Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç 16.02.2024 tarihi saat 12:00’e kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

İlgili Birim Tel: 0312 565 59 70 (Teknik Şartname ile ilgili konular için)

Tel: 0312 565 50 83 (Satınalma İle ilgili konular için)

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ORV Alımı (Teknik Raporu Göre)	2-Adet		
2	Yağ Basınç Kontrol Switchi (Teknik Raporu Göre)	1-Adet		
TOPLAM				

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den (Yalnız) bedel

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

Firma -Kaşe



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK RAPOR FORMU

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HSCM İDARI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
30/01/2024, 17:07:14 - E-20363060-934-01-235575717



235575717

HSCM YAPIL VE TEKNİK İŞLER BİRİMİ

BİRİM

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Genel Müdürlüğümüz Aşı Depomuz Amonyak sistemi Termostatik Vana ORV'si.	Cinsi	ORV
Birim	İdari ve Mali İşler D.B.	Marka-Model	
Laboratuvar		Seri No	
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	26.01.2024

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Aşı Depomuzun Amonyak Kompresör sistemini çalıştıran gaz-yağ hattı üzerinde bulunan termostatik vananın iç aksamı ORV'si arızalanmış vanaya yol vermemektedir. Dolayısıyla sistem aşırı sıcak uyarısı verip kapanmaktadır. Danfoss marka PS 40 bar basınçta çalışan, P285QH 1SF0901Y seri nolu termostaik vananın tamamının değişmesine gerek duyulmamakta sadece iç aksamı değişmesi durumunda sorun çözülmüş, arıza giderilmiş olacaktır.

Rapordaki resimlerden de görüleceği üzere Danfoos marka (120° F) 49 °C sıcaklığında çalışan ve 148H1441 seri numaralı termostatik vana ORV'sine ihtiyaç duyulmaktadır.


Ayrıca -80°C sistemi çalıştıran kompresörlerin yağ seviyesini kontrol eden yağ switch (otomatığı) arızalanmış ve devreye girmemektedir. R404 A gaz sistemine uygun Danfoos marka yağ basınç control otomatığına de ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu malzeme Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunmadığından aşağıda teknik özellikleri yazılı olanmalzemelerin piyasadan alımına gidilmesi gerekmektedir. Malzemelerin alınmasıyla birlikte montajı Genel Müdürlüğümüz teknik personeline yapılacaktır.

İş bu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır.



(ORV)

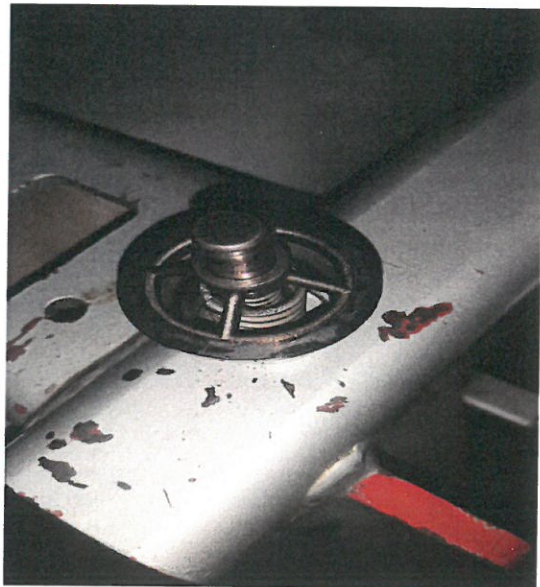

(ORV)

(Handwritten signatures)




BİRİM

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi




(ORV)

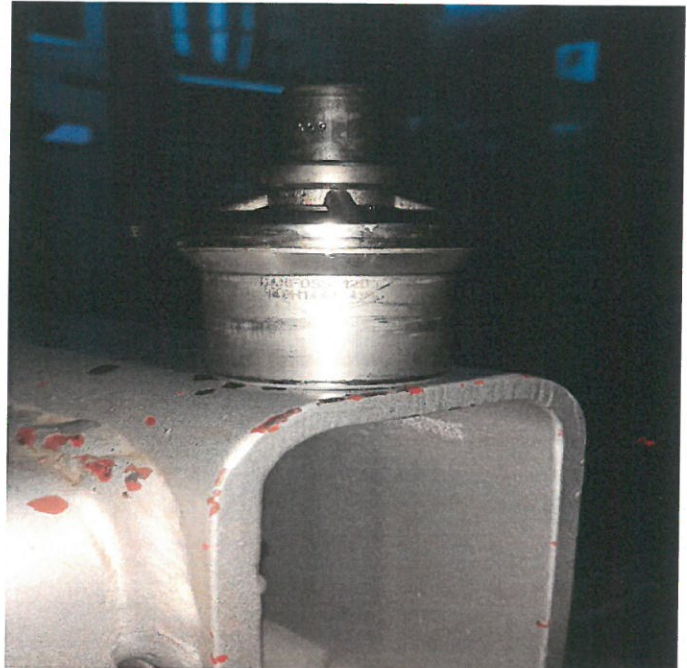

(ORV)



(ORV)

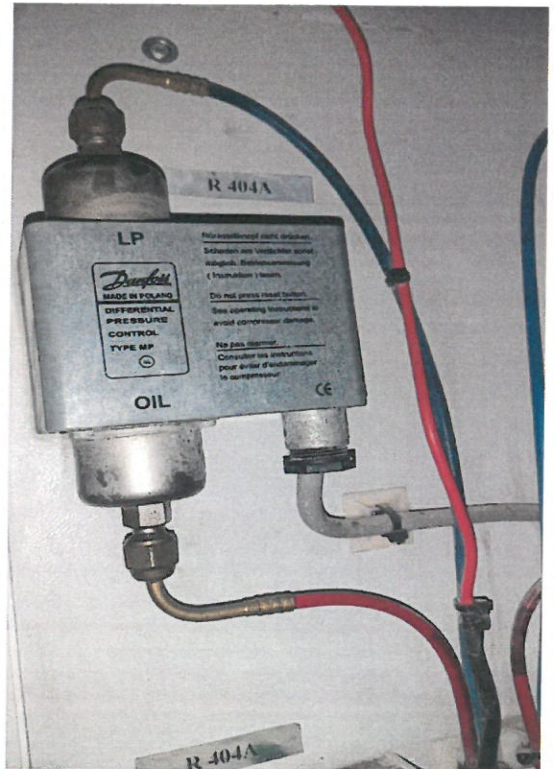

YAĞ BASINÇ KONTROL
OTOMOTİĞİ (Switch)

[Handwritten signature]



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK RAPOR FORMU

Sayfa No: 3 / 3

BİRİM

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	Danfoss marka PS40 bar basınçta çalışan, P285QH 1SF0901Y seri nolu termostatik vanaya ait 49°C ısı aralığında çalışan 148H1441 seri numaralı ORV veya muadili.		2 adet	Mal Alımı
2	Danfoss marka yağ basınç kontrol switch'i veya muadili.		1 adet	Mal Alımı

Yapı ve Teknik İşler Teknik Personeli Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Oğuz İlhan SERATLI
Yük. Mak. Müh.

Fatih ERTAŞ
Eln. Müh.

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Orhan BAKMAZ
İnşaat Müh.